

IRAN — TRANSFO

شیر نمونه برداری و تخلیه.


Auslauf ventil

G.Z
1056

Transformers outlet valve DN 15 and DN 32 for sampling and discharge* DIN 42568



for outlet valve DN 15

für Auslaufventil DN15

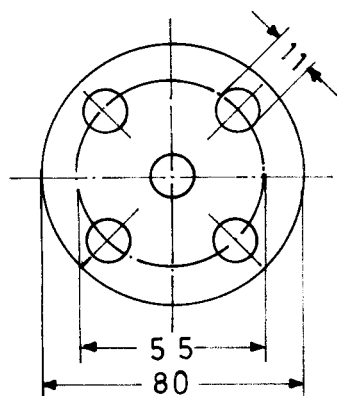


for outlet valve DN 32


für Auslaufventil DN 32

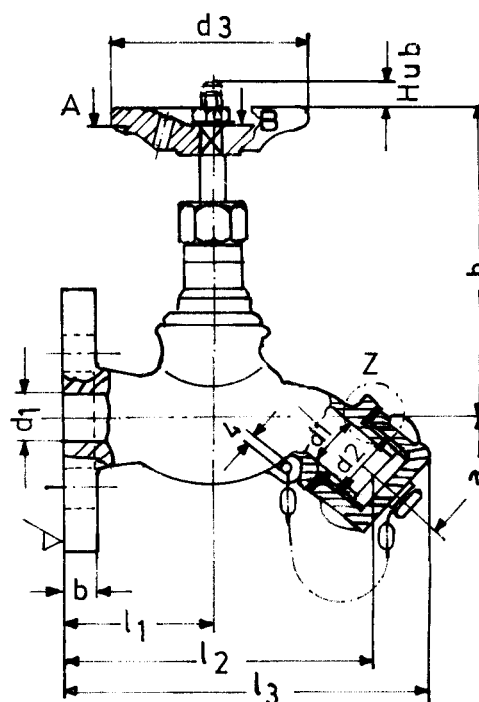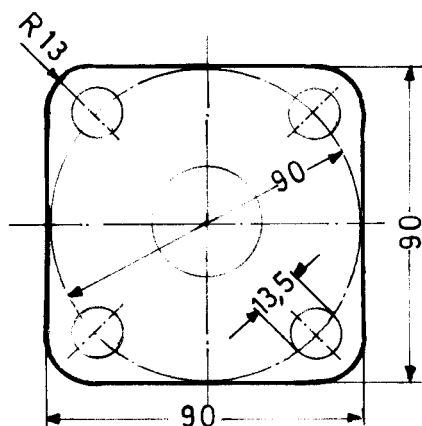

Schnitt A-B

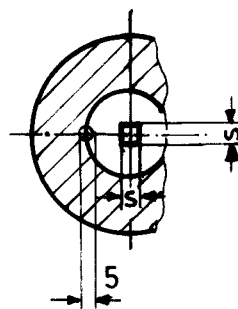

Einzelheit Z



Bezeichnung eines vollständigen Auslaufventils von Nennweite 15:

Auslaufventil G.Z 1056-15

$$\Delta = \Delta \sqrt{R_Z \cdot 160}$$

Nenn- Weite (DN)	b	d1	d2*)		d3	d4	h	Hub	l1	l2	l3	α ±2°	s H11	Durchfluß bei einem zul. Betriebs- überdruck von 0,1 bar und 20 °C l/h
			Innen- gewinde	Außen- gewinde										
15	10	15	G 3/4	G 3/4 A	50	36	95	9	44	92	110	40°	6	500
32	13	32	G 1 1/4	G 1 1/4 A	80	51	133	14	55	112	130	27°	8	3600

*) Gewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

[illegible]